宇通时代非金属超声波检测仪分析软件--测缝处理结果

不跨缝参数

参数10:-15.21(mm)　　初始间距:50(mm)

参数V:1.88(km/s)　　间距增量:50(mm)

相关系数:1.00(km/s)

不跨缝数据

测点序号	间距(mm)	声时(us)	是否忽略
001-01	50	33.60	否
001-02	100	62.80	否
001-03	150	88.80	否
001-04	200	113.60	否

跨缝参数

工程名称:HTK　　声时修正:-36.0(us)

检测日期:2016.07.16　　采样长度:1024

初始间距:50(mm)　　采样周期:0.4(us)

间距增量:50(mm)　　发射电压:500V


跨缝数据[缝1]

平均剔除缝深:50.07(mm)　　反向缝深:50.89(mm)

测点序号	间距(mm)	声时(us)	计算缝深mm	剔除	首波相位	选定
001-01	50	64.40	50.89	剔除	↓	不选
001-02	100	80.00	48.15	不剔除	↓	不选
001-03	150	104.00	51.99	不剔除	↓	不选
001-04	200	114.00	0.00	剔除	↓	不选


不跨缝波列


工程名称	HTK				
构件编号	1	浇筑日期	2	仪器编号	3
砼强度等级	4	测试日期	5	测试人员	6

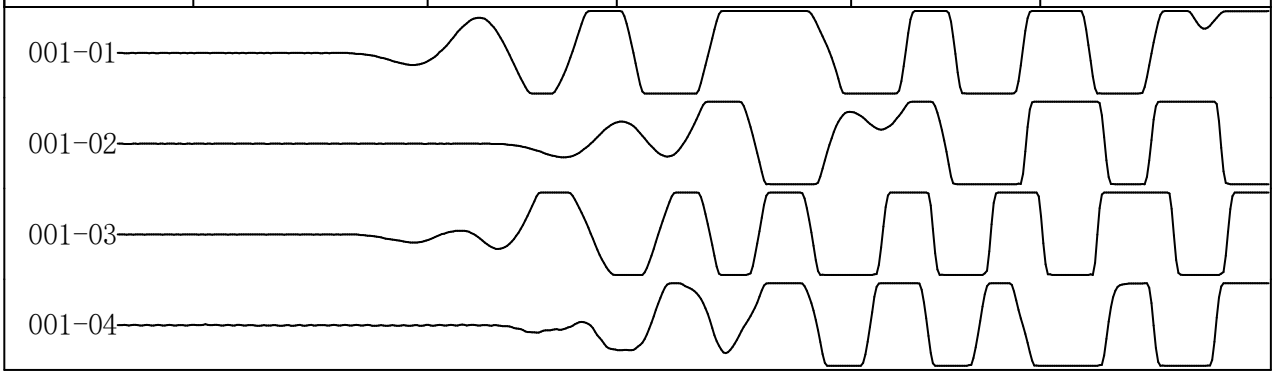

跨缝波列

工程名称	HTK				
构件编号	1	浇筑日期	2	仪器编号	3
砼强度等级	4	测试日期	5	测试人员	6



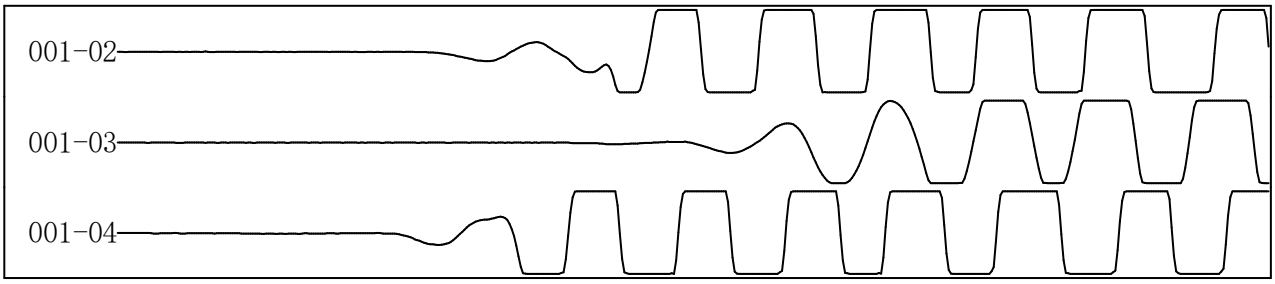
001-02
001-03
001-04